


NSF



NSF

NSF

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011


NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

NSF 2010-2011

图 5 陶岭及永隆自然立竹序剖面图 (单位: cm)

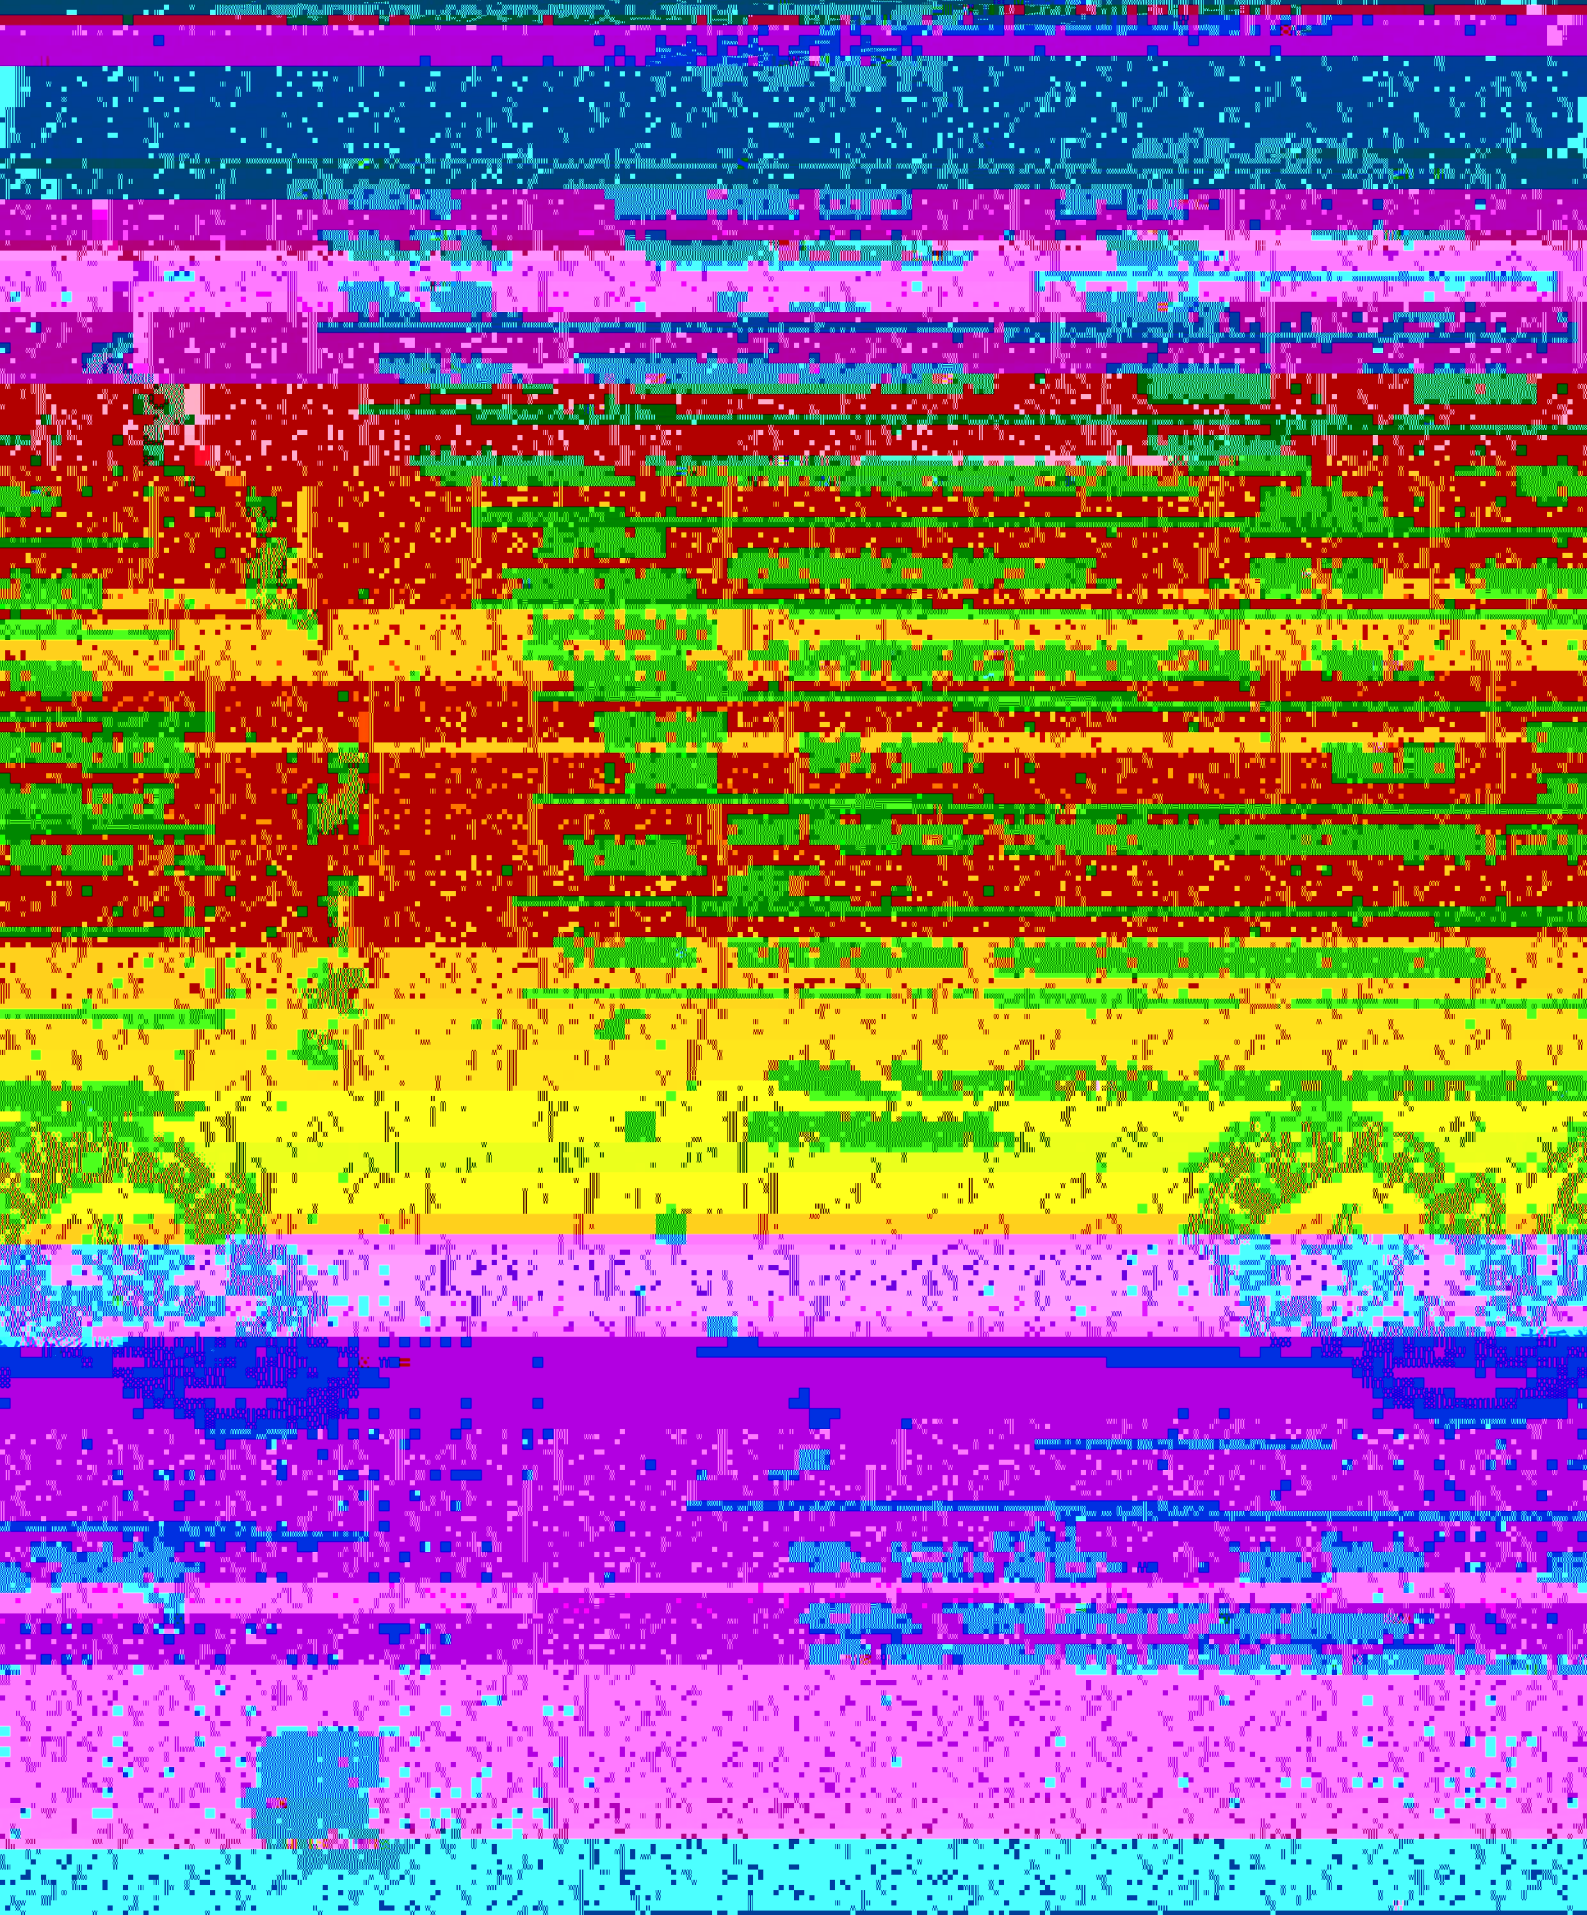

佛山市住房和城乡建设局 2018

佛山市住房和城乡建设局 2018

佛山市住房和城乡建设局 2018

尺寸	mm	厚度	±0.5	-0.1~+0.1	合格
对边长度差		≤2.0	0.3		
对角线长度差		≤2.0	0.4		
直角度		≤0.5	0.4		

表面平整度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

厚度 (厚度≥7.5mm) 最大值≤1.5 0.4

报告编号: G25-WT0778

佛山市质量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检测中心

