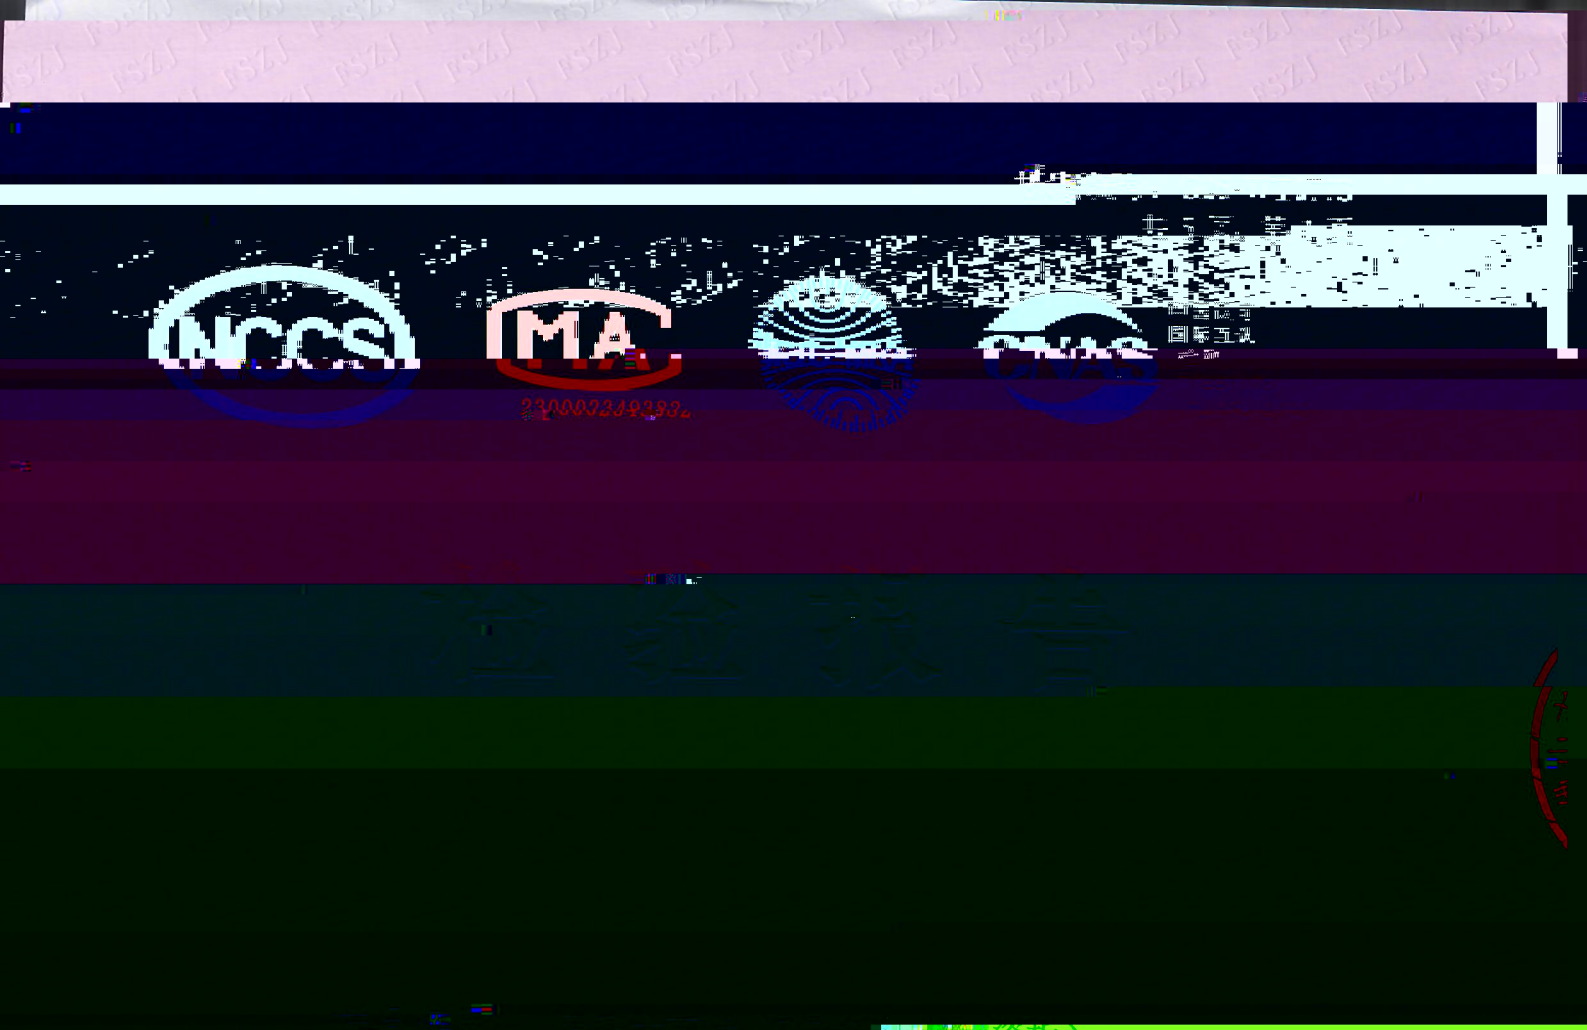

and Plumbing Fixture

（检验专用章）

样品名称	罗马灰石代（FMB-PM）（陶瓷板）	生产日期或批号	------/------

电话：0757-88735168/0757-88735142 邮箱：

序	检验项目	单位	标准要求		结果
	长度		+2.0	-0.1～-0.2	
	宽度		±2.0		
	对角线长度差		≤2.6	0.3	
	直线度		≤0.5	0.3	
	边弯曲度	%	±0.15	-0.04～+0.01	合格
	（厚度≥7.5mm）	mm	最大值≤2.0	0.4	
3	表面质量	------	主要区域无明显缺陷	符 合	合格
4	吸水率	%	平均值≤0.5	0.02	

声 明

1、报告无主检、审核、批准人签字和[illegible]

3、委托检验报告结果仅适用于收到的样品，未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

4、对检验报告有异议，请自收到报告之日起[illegible]

7、经本机构签发的检验报告，[illegible]